



生コンプラントの施設やルールの手引書

Plant Guide

プラントガイド

No.
002


守口菱光(株)

大阪広域生コンクリート協同組合(東部ブロック)

〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通6-14-10 ☎06-6996-9001




『プラントガイド』
掲載ページへ

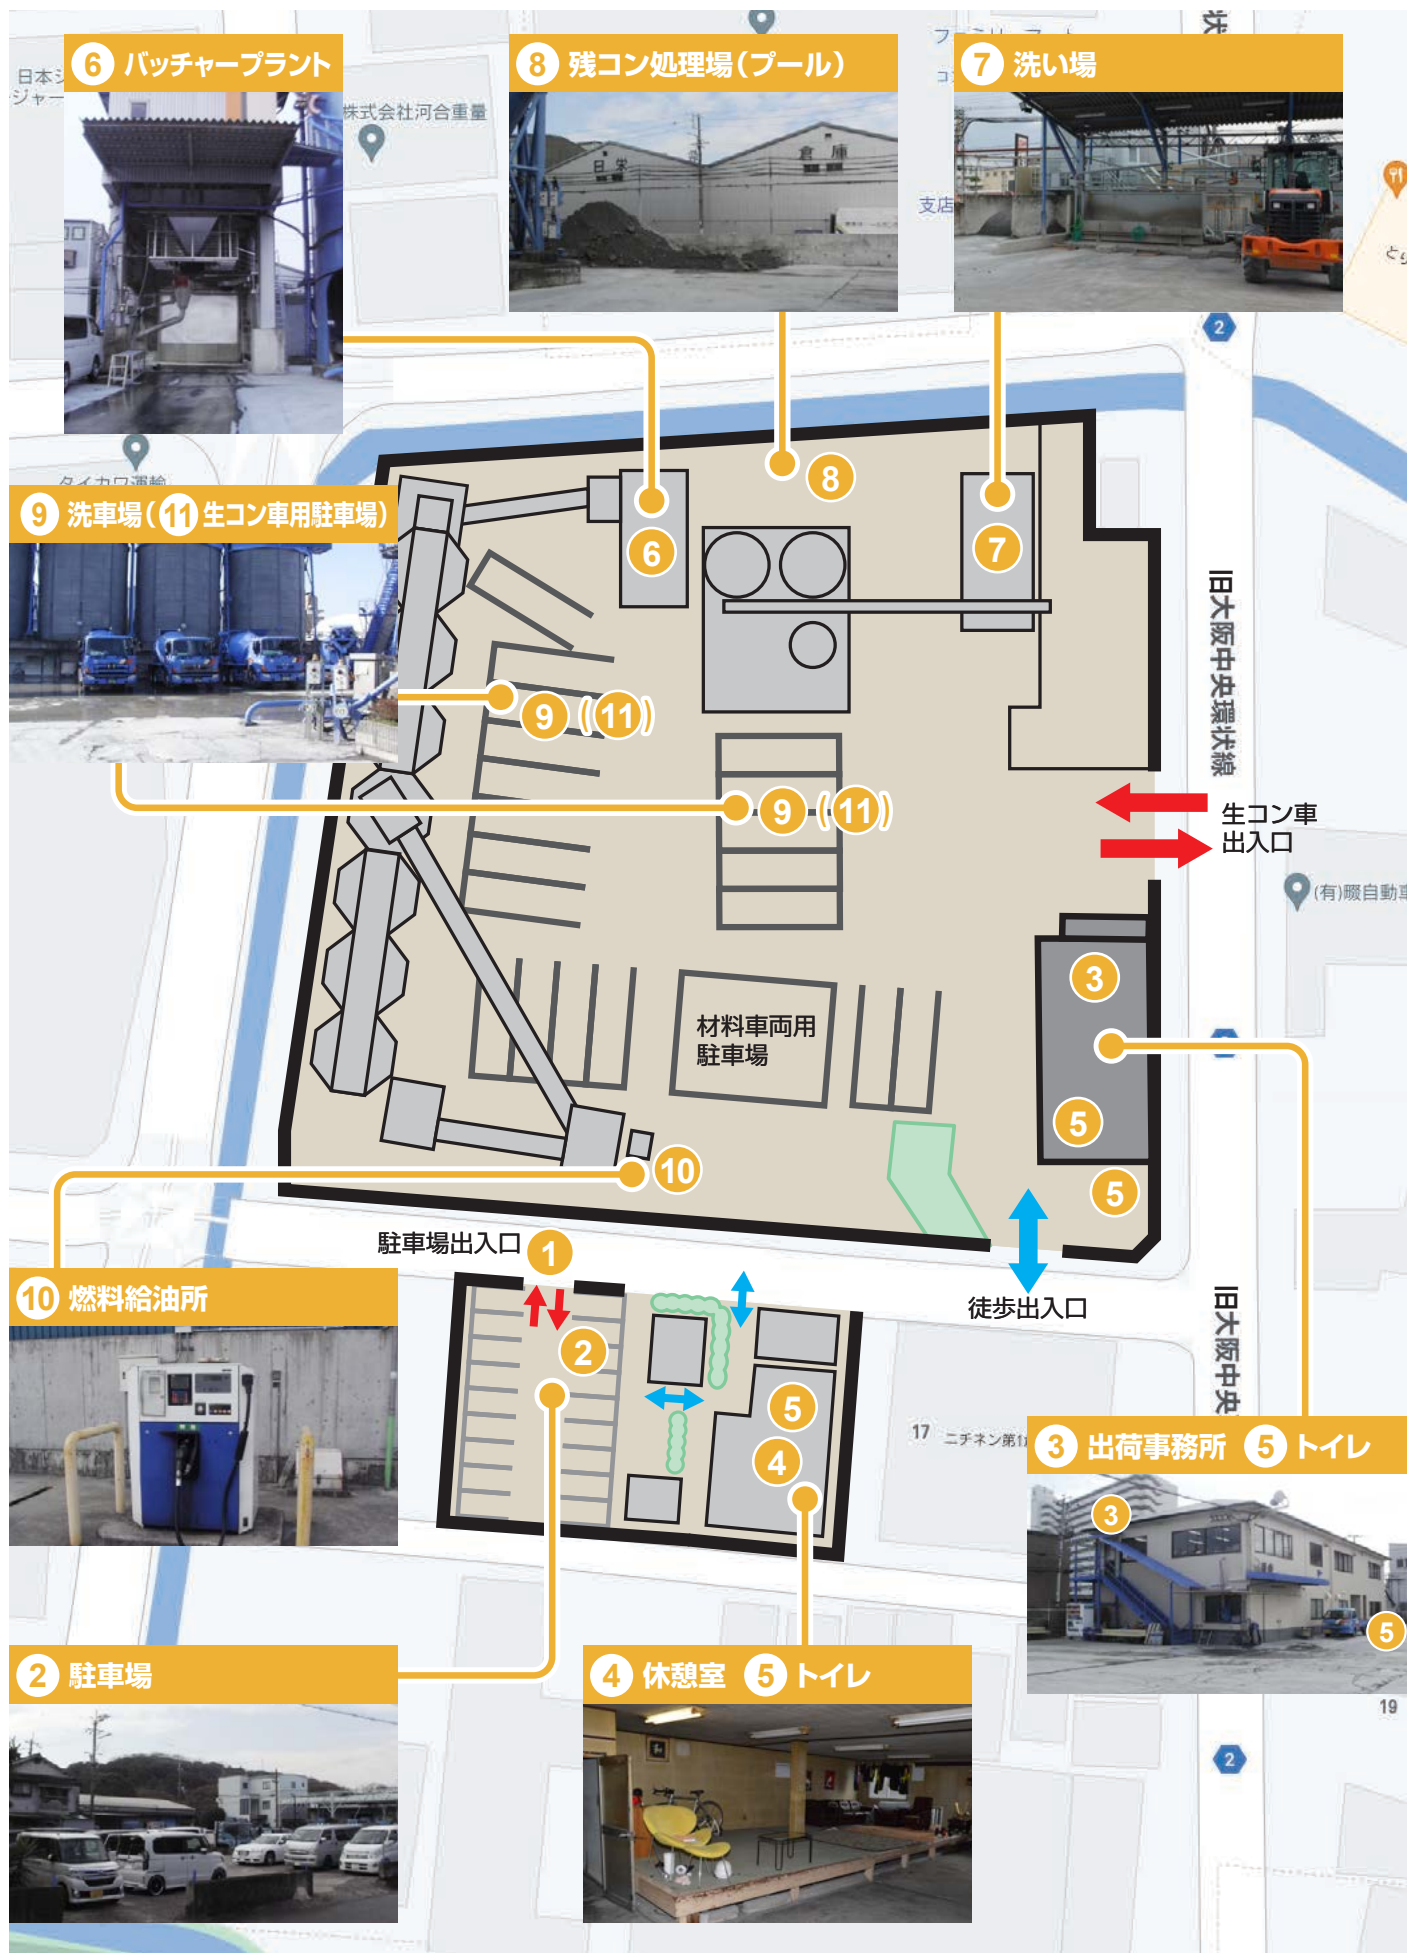

出 社 時

出入りする

① 駐車場出入口

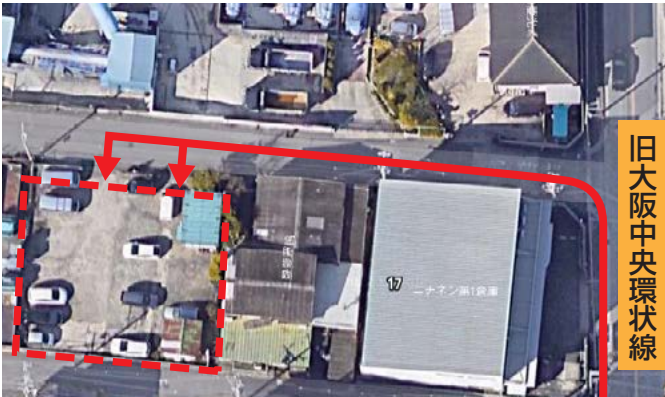

花博通り(府道13号線)の、迎賓館前交差点から北に向います(府道2号線=旧中央環状線)。3つ目の信号を過ぎて2つ目の路地を左折すると、右側にプラント、左側に駐車場出入口があります。

車を止める

② 駐車場



社員も停める駐車場です。奥から詰めて駐車してください。

手帳を出す

③ 出荷事務所



駐車場を出て右手(東側)へ歩くと、左手に徒歩出入口があります。



③ 出荷事務所は、徒歩用出入口を入ってすぐ右手の建屋2階にあります。階段を上った2階が事務所出入口です。



コピー機の後ろ側に、手帳置き場があります。

ミーティング・待機をする

③ 出荷事務所



③ 出荷事務所のテーブル付近で、配車係から当日行く現場の場所やルールなどの説明を受けます。当日乗車する生コン車のキーは、扉横のキーボックスにあり、右横の窓の下には、燃料給油所で使うカードがあります。

■重要

プラント独自のルールや、現場についての不明点がある場合は、必ず先輩や仲間に確認してください。

④ 休憩室



④ 休憩室は、駐車場の東隣りにあります。

休憩室へは、② 駐車場内にある組合事務所の脇からと、道路に面した路地(入口にブルーの柱が目印)から入ります。仲間に確認してください。



休憩室では着替えをしたり、荷物を置いたりすることもでき、昼食もここで行えます。トイレもあります。喫煙は、出荷事務所の建屋1階にある、自動販売機の前で行ってください。



誘導員は、出荷事務所建屋の階段下にある、自動販売機前のベンチで待機します(冬季は休憩室や事務所で待機してください)。

誘導員用備品(デッキブラシなど)は、配車係からもらってください。

⑤ トイレ

休憩室のほかに、出荷事務所の建屋1階中ほどに⑤ 男女別トイレがあります。ほかに、建屋の裏手南側(屋外)にも⑤ 仮設トイレがあります。

出荷時

生コンと水を積み込む

⑥ バッチャープラント



敷地の北西側に⑥バッチャープラントがあります。事務所から車番の無線連絡が入ったら、バッチャープラントへ入ります。


《車両の止め方》

大型の場合、バッチャープラントへはラインに沿ってバックで進入し、右前輪ホイールキャップが、作業台下の目印(溝の広い部分)と重なるところで停車します(事前確認してください)。




出発する

生コンの積み込みが済んだら、ブザーの合図でバッチャープラントを出て、生コン車を建屋階段下の位置に停車。

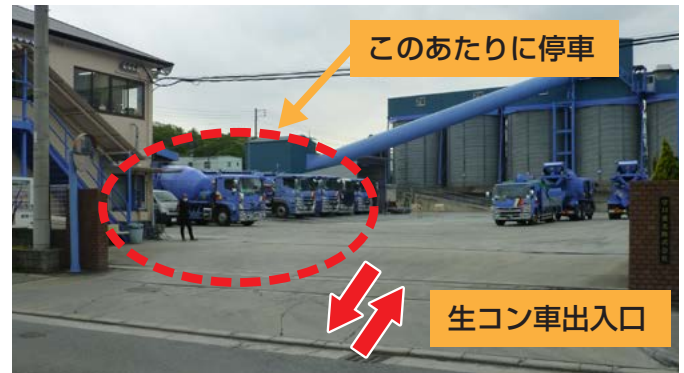

エアシューター(写真の赤破線丸印)から、伝票を取り出してください。伝票を受け取り、内容(現場・車番・その他)を確認した後、生コン車出入口から現場へ向けて出発します。

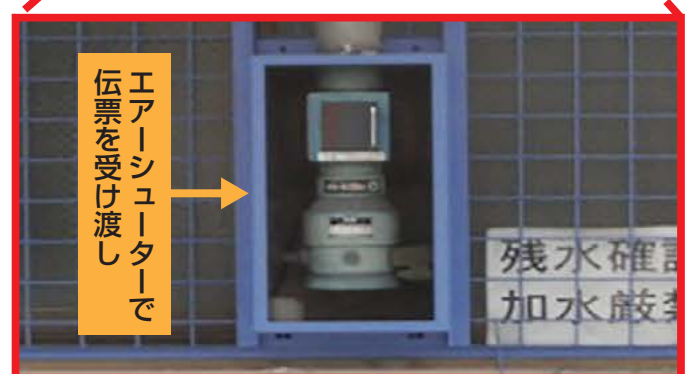

帰 着 時

洗浄する

⑦ 洗い場

現場から帰着したら敷地の北東にある⑦洗い場に入り、残水処理・洗浄を行います。
白ラインに沿って停車。残水処理は奥から順番に、速やかに行ってください。



残コンを処理する

⑧ 残コン処理場(プール)



残コンを持ち帰った場合は、事務所に無線で処理の確認連絡を入れ、指示により、敷地北奥(洗い場の奥)にある⑧残コン処理場(プール)に投入します。

終 業 時

洗車する

⑨ 洗車場 (⑪ 生コン車用駐車場)



洗車は、⑨洗車場で行います。

配車係から「洗車開始」、または「出荷終了」の連絡が入ったら、⑦洗い場でくうがい>と最終の洗浄を済ませ、⑨洗車場(⑪生コン車用駐車場)で、生コン車外観の洗車を行います。

《うがいについて》

くうがいは原則2回です。

⑦洗い場が混雑するため、1回目の排水は洗い場で排出しますが、2回目の排水は、場内で排出します。

⑩ 燃料給油所

洗車が済んだら、⑩燃料給油所で燃料を補給します。終業前には、必ず燃料を満タンにしておきましょう。



《アドブルーについて》

アドブルー（高品位尿素水）は、燃料給油所の右手にあります。

生コン車を停める

⑪ 生コン車用駐車場

燃料を満タンにしたら、⑪生コン車用駐車場に生コン車を駐車。安全のため、輪止めを装着し、必ず第三ブレーキをかけます。

分からない事は先輩や仲間に聞いて書き込み、自分だけのオリジナルプラントガイドを完成させてください！



Memo